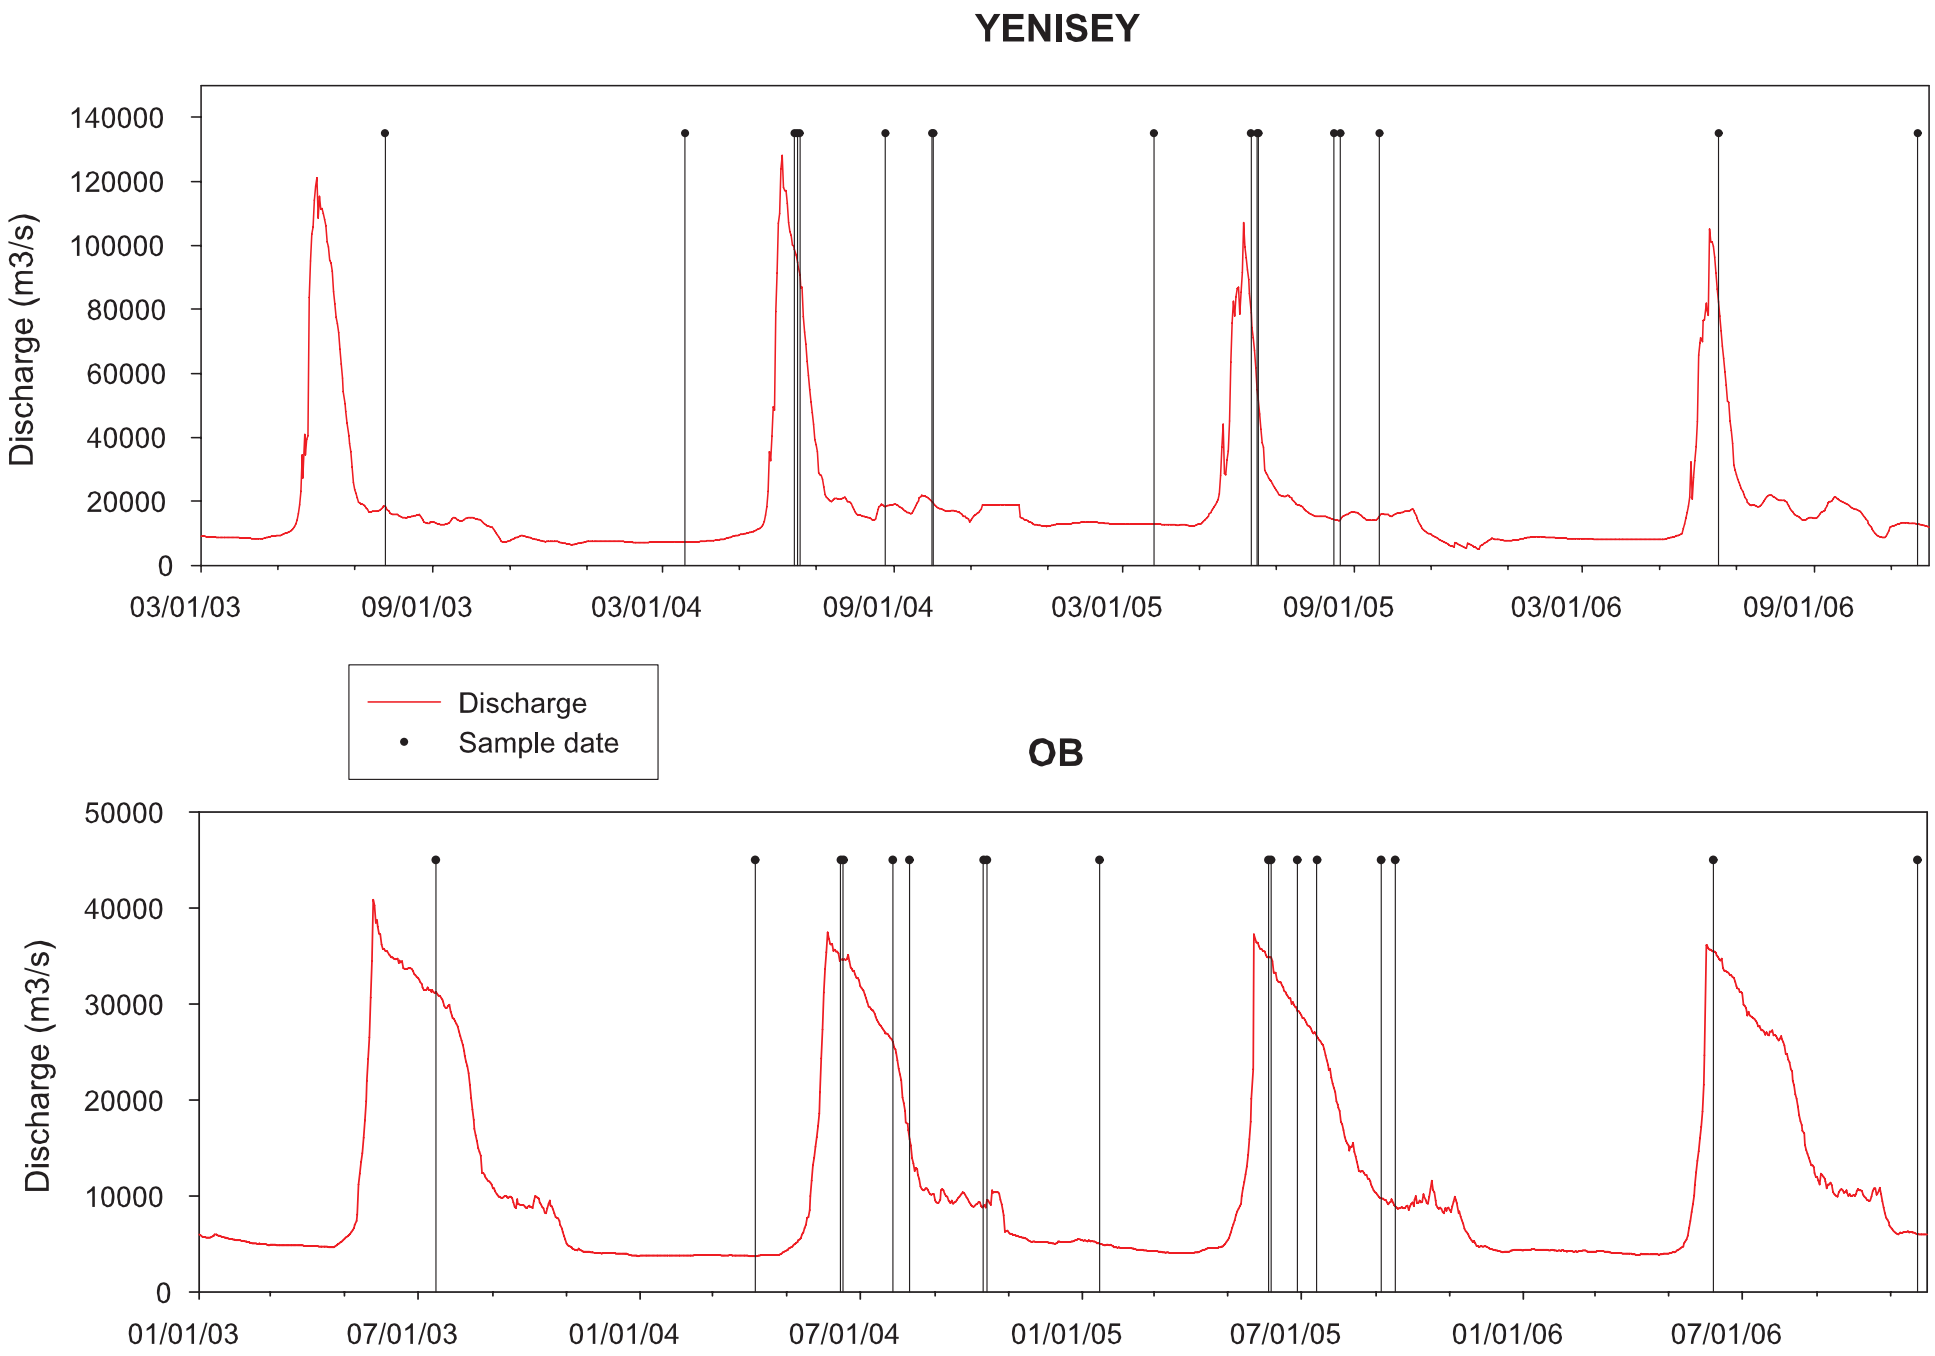
YENISEY
Discharge (m3/s)
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
03/01/03
09/01/03
03/01/04
09/01/04
03/01/05
09/01/05
03/01/06
09/01/06
Discharge
Sample date
OB
Discharge (m3/s)
50000
40000
30000
20000
10000
0
01/01/03
07/01/03
01/01/04
07/01/04
01/01/05
07/01/05
01/01/06
07/01/06