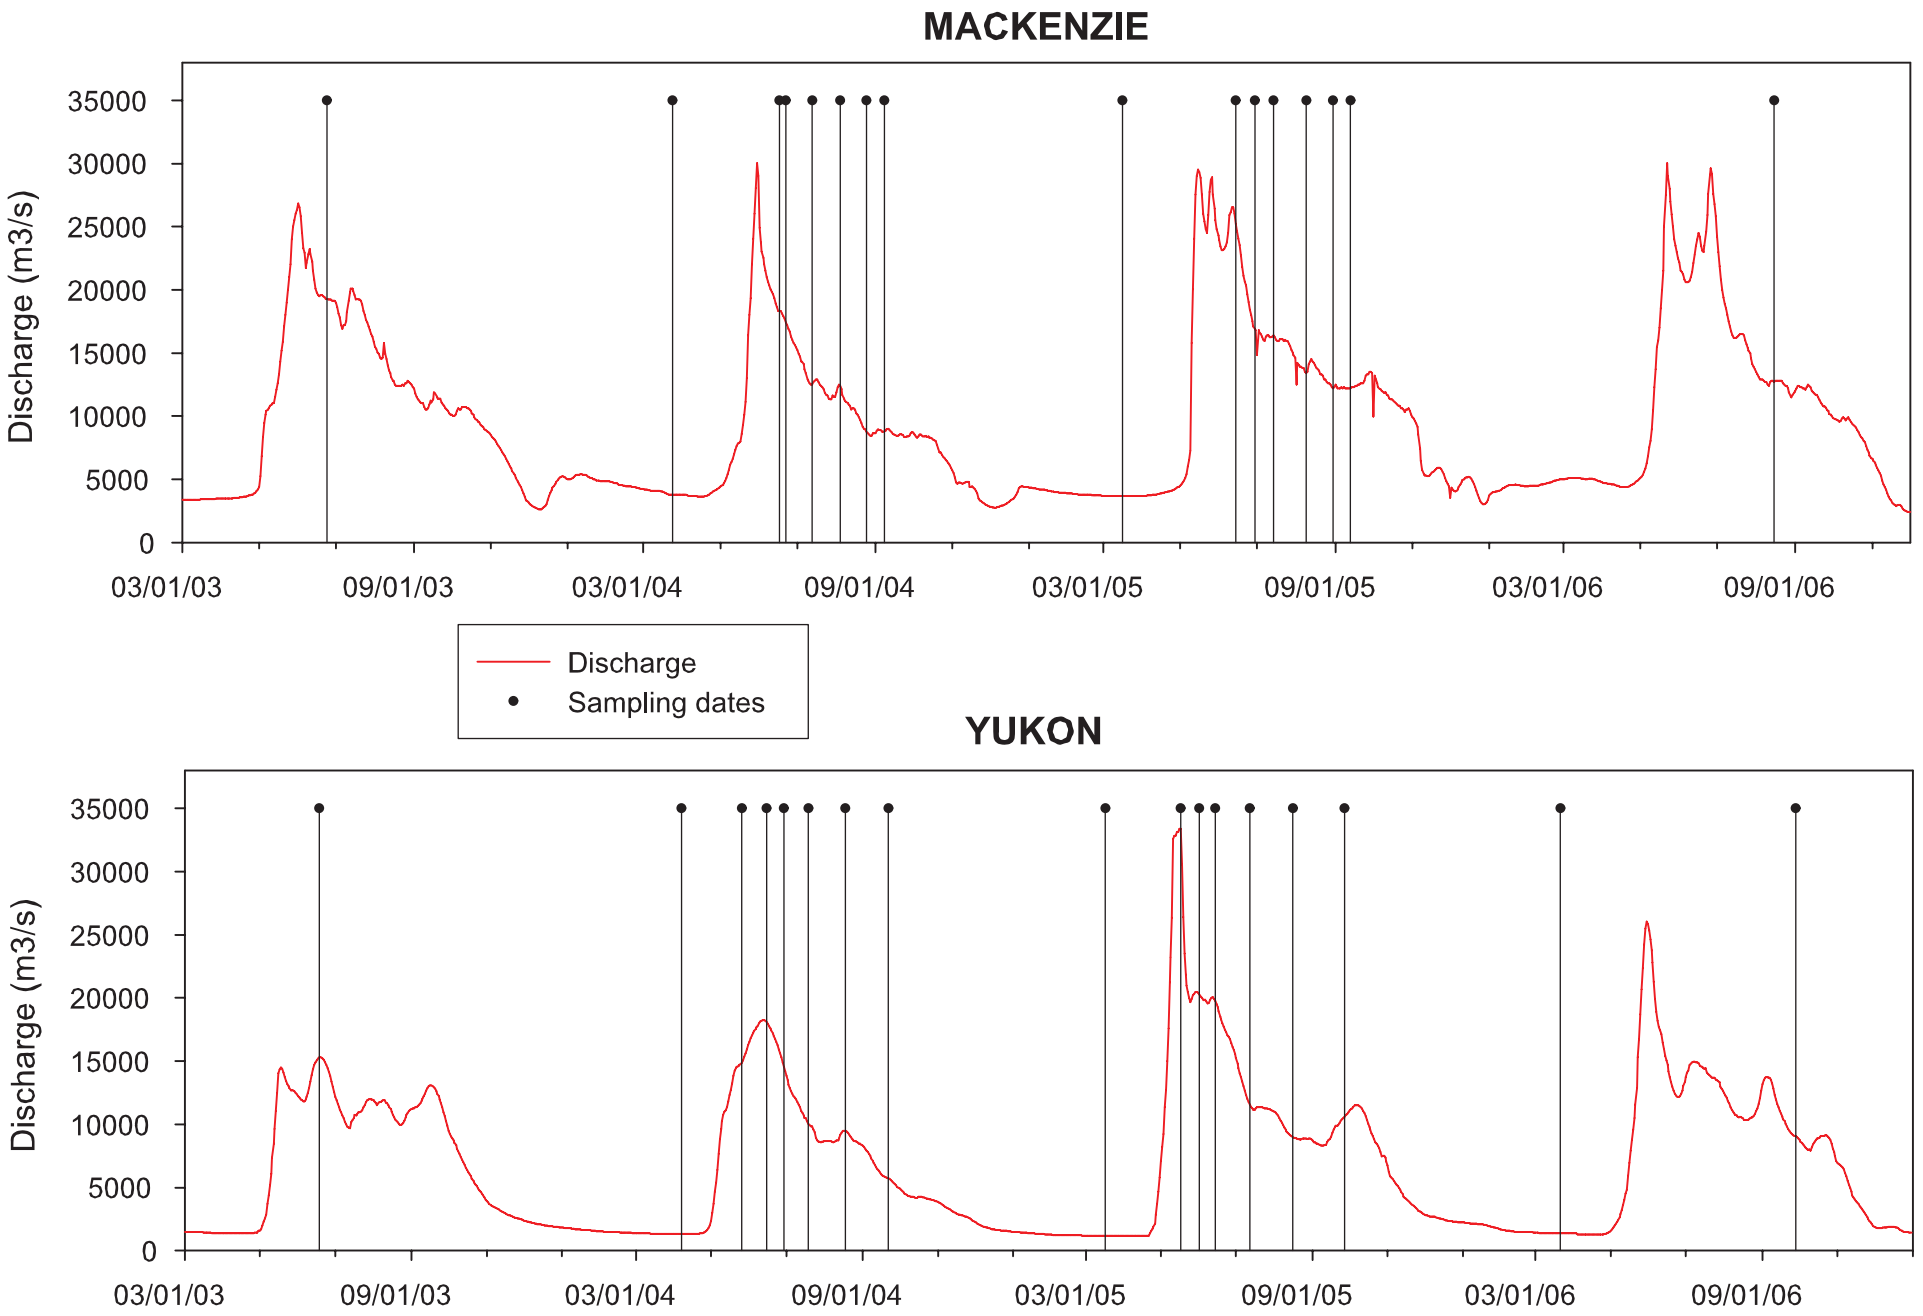
MACKENZIE
Discharge (m3/s)
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
03/01/03
09/01/03
03/01/04
09/01/04
03/01/05
09/01/05
03/01/06
09/01/06
Discharge
Sampling dates
YUKON
Discharge (m3/s)
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
03/01/03
09/01/03
03/01/04
09/01/04
03/01/05
09/01/05
03/01/06
09/01/06